



**Respuesta a Preguntas: EGEHID-CCC-CP-2019-0039,**  
 Construcción Centro de Salud y Solución de Agua Potable en la  
 Comunidad de Mucha Agua, Central Hidroeléctrica, Provincia San  
 Cristóbal.


1. En la partida 20.4” Cisterna de 4,000 galones en Blocks de 6 " " en la cantidad dice 1 m3. Por favor corregir.

Resp: Si es 1. P.A es un error de digitación

2. Los planos de los tanques no están en el portal transaccional y los necesitas

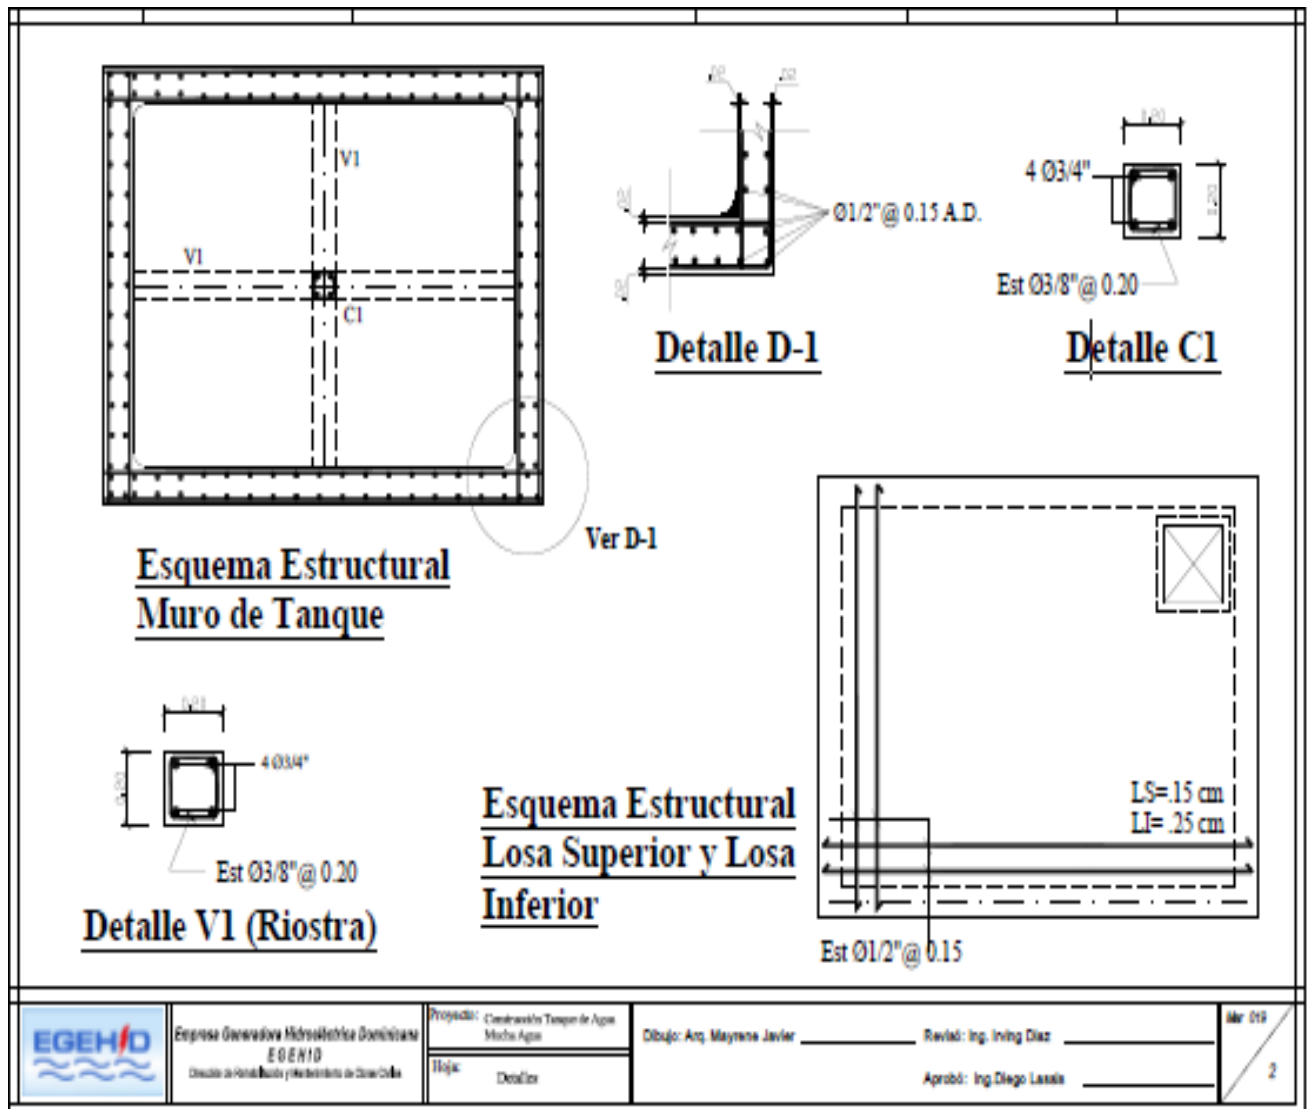

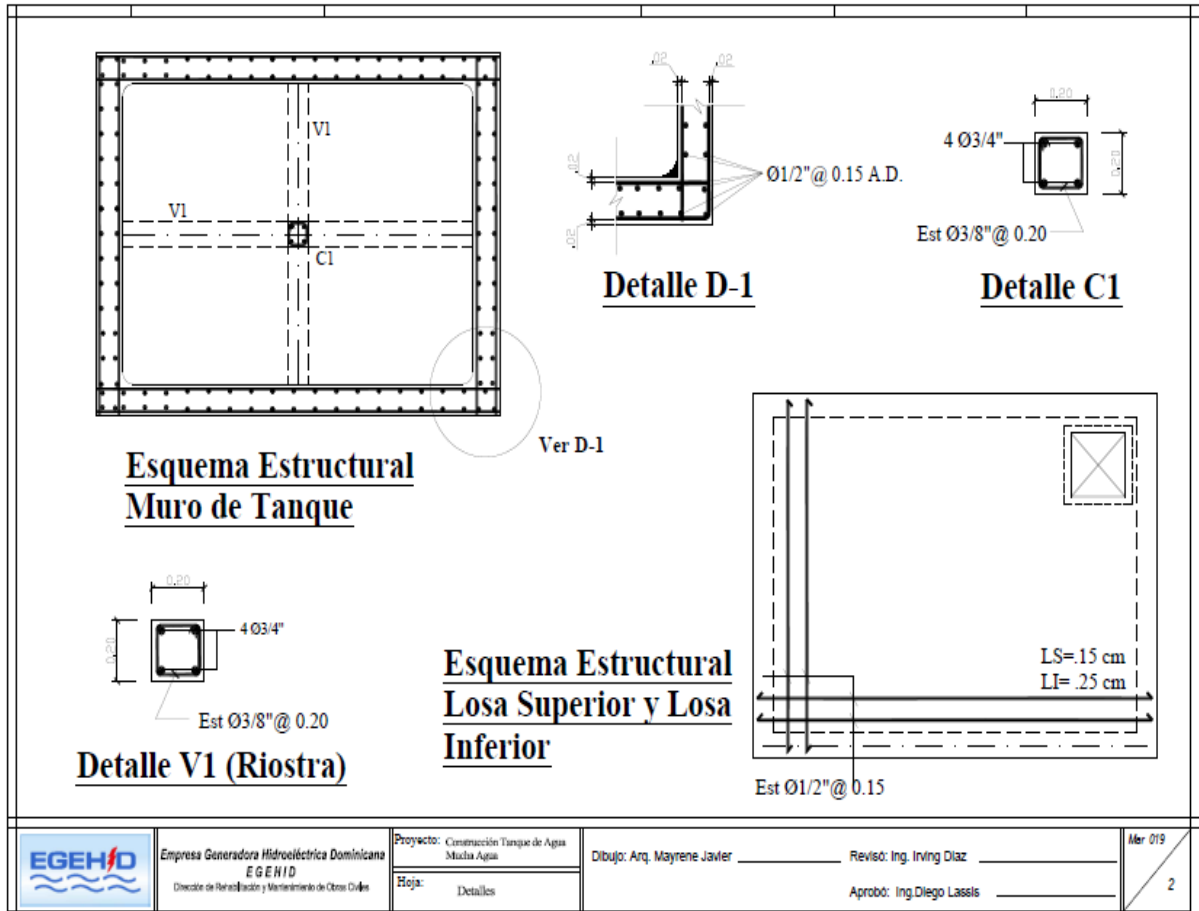

	<b>Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana</b> <b>EGEHID</b> Dirección de Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles	Proyecto: Construcción Tanque de Agua Mada Agua	Dibujo: Arq. Mayrene Javier	Revisó: Ing. Irving Diaz	Mar 019
		Hoja: Detalles	Aprobó: Ing. Diego Lassels	2	

**Líder en Energía Limpia**

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
 República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
 RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do).