


Circular No.1 Preguntas

Respuestas a Preguntas

PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS DE BIENES No. EGEHID-CCC-CP-2022-0043

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN EXTERIOR E ILUMINACIÓN DEL PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA BRAZO DERECHO, JICOME, PROVINCIA VALVERDE, R.D

I- ¿Queremos saber cuál es la referencia de los reflectores pedidos?

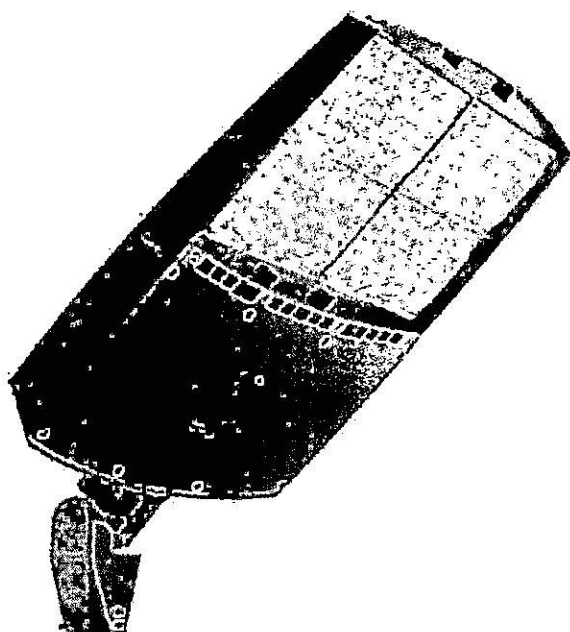

Specifications

EPA (ft ² @45°):	5.5 ft ² (0.51 m ²)
Length:	30.0" (76.2 cm) (IS mount)
Width:	25.0" (63.5 cm)
Height:	3.0" (7.6 cm) Main Body 7.6" (19.3 cm) Arm
Weight (max):	68 lbs (30.8 kg)

Respuesta

2-¿Cuál es las especificaciones de los poster ?

Respuesta ESPECIFICACIONES VARIAS PROYECTO ALUMBRADO PARQUE FOTOVOLTAICO
BRAZO DERECHO ESPECIFICACIONES POSTE ALUMBRADO DE METAL 25' DE ALTURA DETALLE # 1
POSTE DE METAL DE SECCION VARIABLE 25' DE ALTURA ALTURA=25', SECCION CIRCULAR
VARIABLE 7" A 3.5", ESPESOR MINIMO 0.120"

PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGÚN NORMA SSPC-SP-5 / NACE N°1 NORMA SSPC-SP-5 / NACE N°1 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado metal blanco) Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado o arenado - Grado Metal Blanco Este tipo de limpieza, utiliza cualquier tipo de abrasivo proyectado a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante. La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación restos de pintura sin excepciones. Es utilizada donde las condiciones son extremadamente severas, con contaminantes ácidos, sales en solución, etc. IMPRIMACION Aplicar pintura Esmalte anticorrosivo con un espesor mínimo de 80 micras. TERMINACION Pintura Látex o Acrílica con un espesor mínimo de 40 micras. Color a discutir con el supervisor.

Les enviamos las especificaciones anexadas.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do

**ESPECIFICACIONES VARIAS PROYECTO ALUMBRADO PARQUE
FOTOVOLTAICO BRAZO DERECHO**


ESPECIFICACIONES POSTE ALUMBRADO DE METAL 25' DE ALTURA

**DETALLE # 1
POSTE DE METAL DE SECCION VARIABLE 25' DE ALTURA**



ALTURA=25', SECCION CIRCULAR VARIABLE 7" A 3.5", ESPESOR MINIMO 0.120"


**DETALLE # 2
PLACA DE APOYO DEL POSTE METALICO**

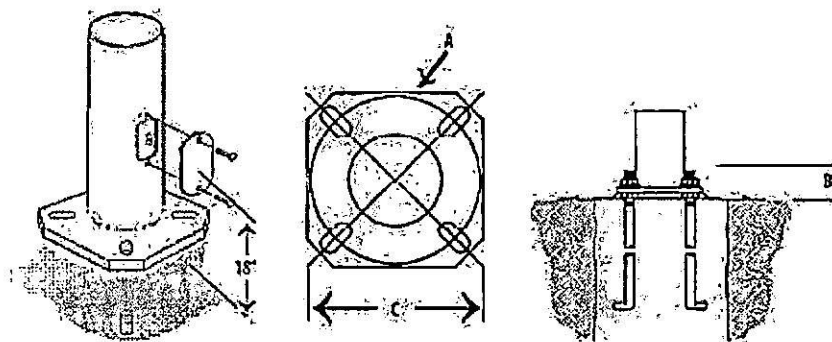

A=10", B=4.13", C=10.88", ESPESOR 3/4", PERNO 1" DIA. x 36" x 4"

--DETALLE # 3



BRAZO EN TOPE DE POSTE PARA TRES LAMPARAS

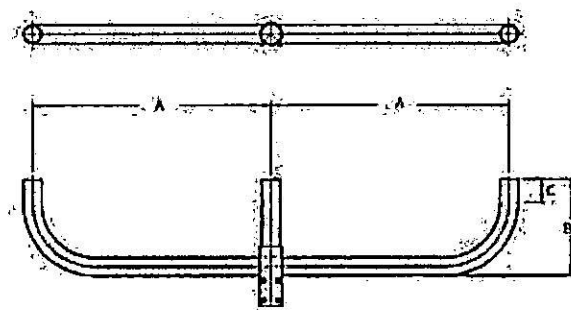

A=30", B=14", C=3", DIAMETRO EXTERIOR TUBO 2-3/8" x 0.154"

DETALLE # 4

DIMENSIONES MINIMAS BASE DE HORMIGON

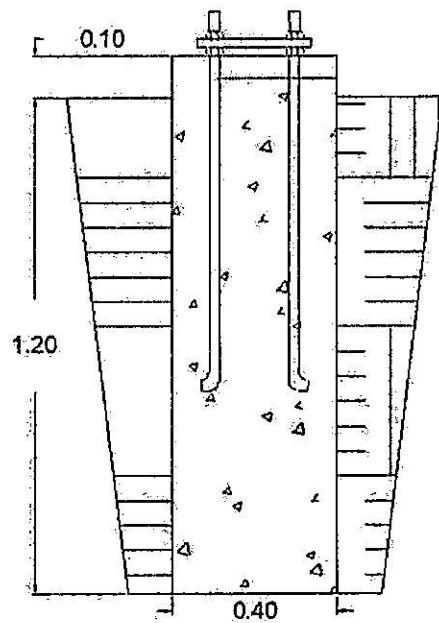

PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGÚN NORMA SSPC-SP-5 / NACE N°1

NORMA SSPC-SP-5 / NACE N°1 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado metal blanco) Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado o arenado - Grado Metal Blanco Este tipo de limpieza, utiliza cualquier tipo de abrasivo proyectado a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante. La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación restos de pintura sin excepciones. Es utilizada donde las condiciones son extremadamente severas, con contaminantes ácidos, sales en solución, etc.

IMPRIMACION

Aplicar pintura Esmalte anticorrosivo con un espesor mínimo de 80 micras.

TERMINACION

Pintura Látex o Acrílica con un espesor mínimo de 40 micras. Color a discutir con el supervisor.